

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の3に基づく産業廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開


産業廃棄物処理施設の設置場所 熊本県宇土市境目町300番地 大阪製鐵(株)西日本熊本工場内

1. 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

		廃プラスチック	処理日	数量(t)	感染性廃棄物	処理日	数量(t)
平成23年	4月	ゴムクローラー	8日・22日	20.42	注射針	12日・19日・21日	3.90
	5月	処理実績無し	-	0	注射針	17日・20日・24日	3.00
	6月	処理実績無し	-	0	注射針	9日・21日・23日	3.96
	7月	処理実績無し	-	0	注射針	5日・12日・15日・22日	4.80
	8月	処理実績無し	-	0	注射針	11日・18日・25日	3.90
	9月	ゴムクローラー	20日・26日	25.08	注射針	6日・13日・26日	2.88
	10月	処理実績無し	-	0	注射針	4日・11日・18日・25日	4.84
	11月						
	12月						
	平成24年	1月					
2月							
3月							
4月							
5月							
6月							
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
平成25年	1月						
	2月						
	3月						
	4月						
	5月						
	6月						
	7月						
	8月						
	9月						
	10月						
	11月						
	12月						

2. 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度

溶鋼温度の測定位置

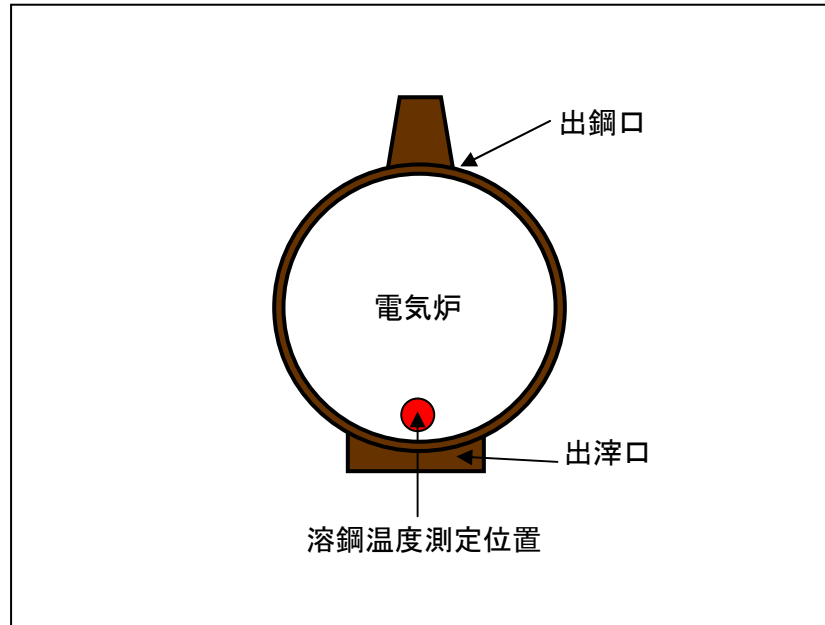


年月日		溶鋼温度
平成23年	4月	8日 1607.0
		12日 1603.4
		19日 1600.7
		21日 1609.2
		22日 1599.3
	5月	17日 1597.9
		20日 1603.7
		24日 1606.5
	6月	9日 1599.3
		21日 1603.0
		23日 1597.9
	7月	5日 1613.4
		12日 1608.7
		15日 1608.1
		22日 1603.0
	8月	11日 1601.1
		18日 1610.0
		25日 1597.9
	9月	6日 1604.0
		13日 1598.5
		20日 1612.4
		26日 1604.0
		10月 4日 1608.0
		11日 1597.6
		18日 1607.2
	25日 1605.7	
	11月	
	12月	
平成24年	1月	
	2月	
	3月	
	4月	
	5月	
	6月	
	7月	
	8月	
	9月	
	10月	
	11月	
	12月	

3. 堆積ばいじん除去実績

冷却設備	排ガス処理設備
平成23年4月4日	平成23年4月27日
平成23年4月13日	
平成23年4月21日	
平成23年4月27日	
平成23年5月6日	平成23年5月12日
平成23年5月12日	平成23年5月27日
平成23年5月18日	
平成23年5月27日	
平成23年6月8日	平成23年6月16日
平成23年6月16日	平成23年6月24日
平成23年6月24日	平成23年6月30日
平成23年6月30日	
平成23年7月7日	平成23年7月15日
平成23年7月15日	
平成23年7月21日	
平成23年8月9日	平成23年8月9日
平成23年8月17日	平成23年8月26日
平成23年8月26日	
平成23年8月31日	
平成23年9月6日	平成23年9月6日
平成23年9月15日	平成23年9月15日
平成23年9月22日	平成23年9月29日
平成23年9月29日	
平成23年10月6日	平成23年10月14日
平成23年10月14日	平成23年10月20日
平成23年10月20日	平成23年10月27日
平成23年10月27日	

4. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度測定結果

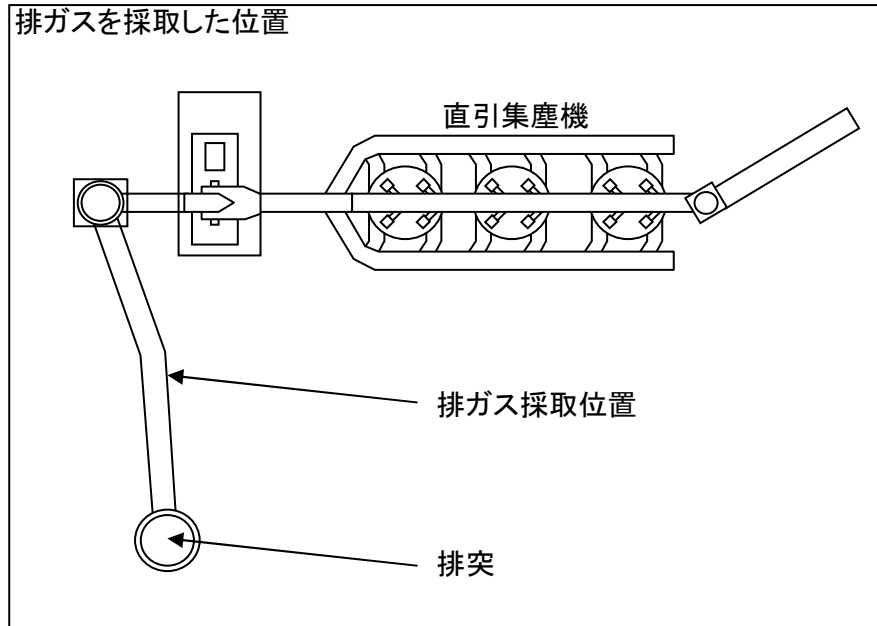

ダイオキシン類測定結果(3ヶ月に1回以上)

排ガス採取日	結果の得られた年月日	測定結果 ダイオキシン濃度 ng-TEQ/m ³ N
H23年6月26日	H23年8月4日	1.3
H23年9月11日	H23年10月5日	0.69
H23年		
H23年		
H24年		
H24年		
H24年		
H24年		
H25年		
H25年		
H25年		
H25年		

ばい煙定期測定結果(6ヶ月に1回以上)

排ガス採取日	結果の得られた年月日	ばいじん濃度 (mg/m ³ N)	窒素酸化物濃度 (PPM)	硫黄酸化物濃度 (PPM)	塩化水素濃度 (mg/m ³ N)
H23.5.22	H23.5.26	10未満	57未満	1	-
H23下					
H24上					
H24下					
H25上					
H25下					